



Código Larce: 0711003820

EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 400A...
4000AOUTPUT: 5A
1A



DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	100% I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 27W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
400/5A	3	5	TAT126400X05
500/5A	4	8	TAT126500X05
600/5A	6	12	TAT126600X05
800/5A	8	15	TAT126800X05
1000/5A	12	20	TAT1261K0X05
1200/5A	15	30	TAT1261K2X05
1500/5A	20	40	TAT1261K5X05
2000/5A	30	60	TAT1262K0X05
2500/5A	40	80	TAT1262K5X05
3000/5A	50	80	TAT1263K0X05
4000/5A	60	100	TAT1264K0X05

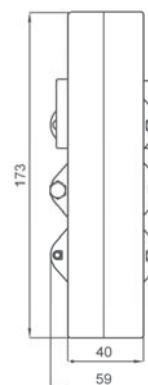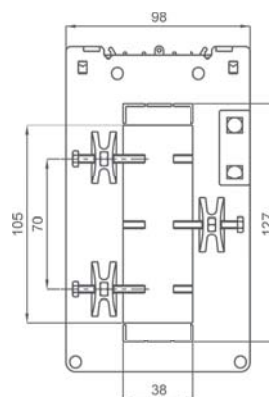

kg 1,2 ...3,0

A RICHIESTA:

versione con morsetti frontali.

AVAILABLE ON REQUEST:

secondary terminals on front.

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- sistema fissaggio barre incorporato
- cappuccio di protezione per vite fissaggio


SUPPLIED ACCESSORIES

- built-in busbar fixing system
- protective caps for CT fixing

OPZIONI - OPTION

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA126**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA126S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA126**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA126S**

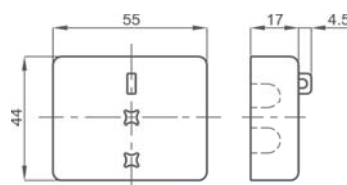

LARCE ELECTRIC

+56 226513330 www.larce.cl contacto@larce.cl
 Oficina Comercial: Hannover 5461, Nuihoa, Santiago
 Planta Industrial Santiago: Lucrecia Borgia 2736, Pedro Aguirre Cerda
 Planta Industrial Casablanca: Ruta 68 Km.70, V Reg. Zona Ind. El Refugio